

जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती
सर्वसाधारण सभा क्रं. ०७ दि. १८/१०/२०११

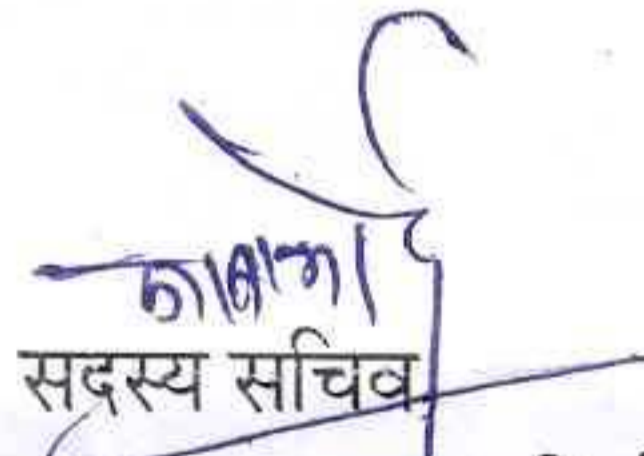
चर्चेतून करणेत आलेला ठराव क्रं. ३४ दिनांक :- १८/१०/२०११

क्लोरन सिस्टीम या युनिटमुळे पारंपारीक क्लोरीन पध्दतीमधील त्रुटी दुर होतात, देखभाल दुरुस्तीचा खर्च कमी येतो, देखभालीसाठी व वापरणेस सोपी व सुटसुटीत आहे. तर Hydraulically Operated Control Valve की जे आधुनिक पध्दतीचे असून यामुळे पाईपलाईनमधील वॉटर हॅमरला प्रतिबंध होतो, मोटर चालू व बंद केल्यानंतर पाईपचा बसणारा झटका (Surge) यास प्रतिबंध होतो, पाईपमधील हवेच्या दाबाचे नियमन होते. त्यामुळे लोटस सिस्टिम, पुणे यांचेकडील फिल्टरेशन युनिट व व्हॉल्व कोल्हापूर जिल्हयातील नपापु योजनांना वापरणेस ही सभा शिफारस करीत आहे.

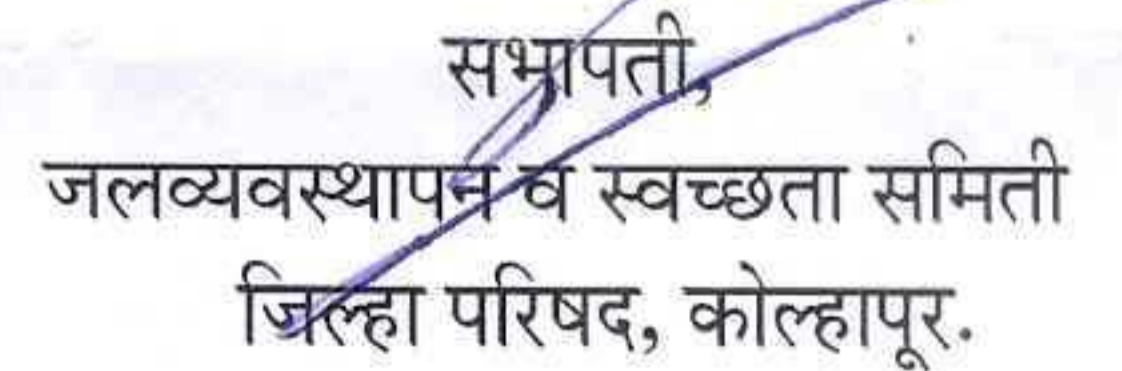
सुचक :- मा. श्रीम. अंजना केदारी रेडेकर

अनुमोदक :- मा. श्री. भरमाण्णा मष्णू गावडे

सुचना सर्वानुमते मंजूर.


सदस्य सचिव

जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती, तथा
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिल्हा परिषद, कोल्हापूर.


सभापती,
जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती
जिल्हा परिषद, कोल्हापूर.